


堤外水路 BWW

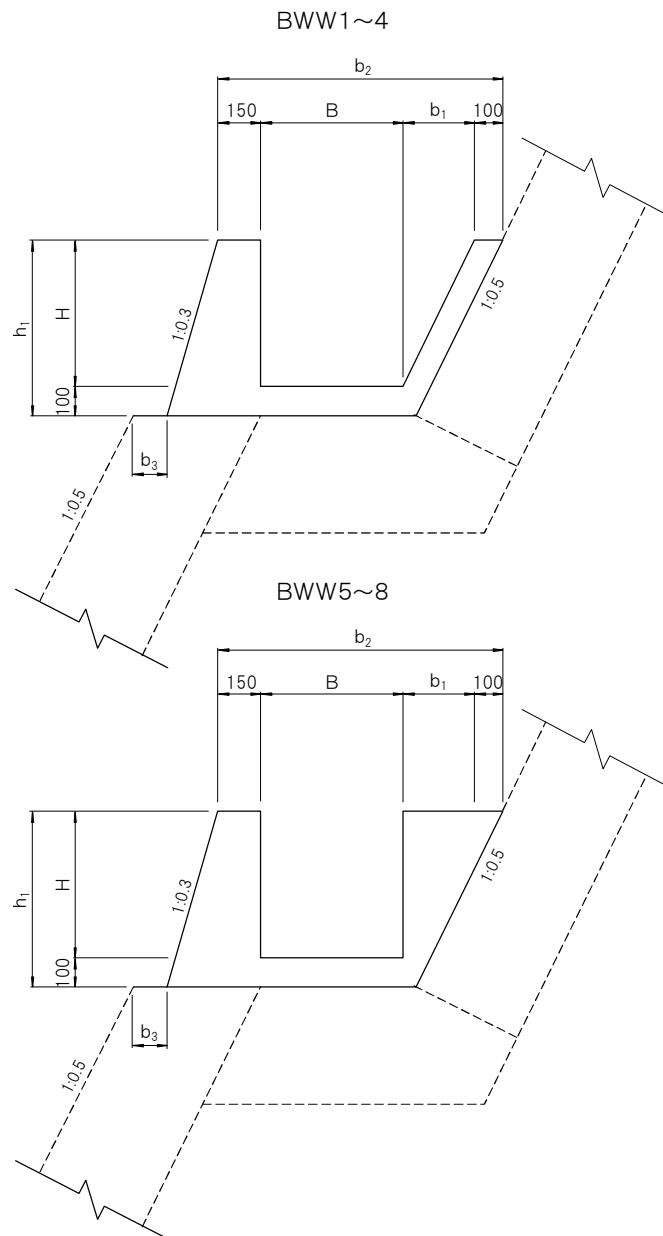

注意事項

1. 維持管理上必要のある場合にはBWW5～8で検討すること。
2. 型枠面積は、側壁を先行し底版を後施工する施工方法を考えて計上してある。
3. コンクリート打設面は、事前に清掃しておく必要があれば監督員と協議の上チップングを行うこと。

寸法及び材料表

(10m当たり)

記号	寸法表						材料表	
	B (mm)	H (mm)	b ₁ (mm)	b ₂ (mm)	b ₃ (mm)	h ₁ (mm)	コンクリート $\sigma_{ok}=18\text{N}/\text{mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)
BWW1	300	300	150	700	80	400	1.515	12.648
BWW2	400	400	200	850	100	500	2.000	15.810
BWW3	500	500	250	1000	120	600	2.515	18.972
BWW4	600	600	300	1150	140	700	3.060	22.134
BWW5	300	300	250	700	80	400	1.740	12.176
BWW6	400	400	300	850	100	500	2.400	15.220
BWW7	500	500	350	1000	120	600	3.140	18.264
BWW8	600	600	400	1150	140	700	3.960	21.308